



**ENEXIS**  
NETBEHEER



# Voorkom schade graaf zorgvuldig

## Toch schade, bel 0800-9009

Binnenkort gaat u aan het werk in de grond. Voordat u begint te graven, is het belangrijk dat u weet waar elektriciteitskabels en gasleidingen liggen. Zo voorkomt u schade. Schade aan elektriciteitskabels of gasleidingen kan leiden tot storingen en deze hebben maatschappelijk een grote impact. Naast een storing kan dit ook leiden tot een gevaarlijke situatie voor u en uw omgeving. In deze folder leest u hoe u zorgvuldig graaft.

### Zorgvuldig graven

Conform WIBON dienen alle netbeheerders de ligging gegevens digitaal te verstrekken. Enexis Netbeheer levert daarom alleen digitale gegevens aan via het Kadaster. Hoe u zorgvuldig graaft, beschrijft het boekje 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' (publicatie 500), te bestellen bij het kenniscentrum CROW of via de site [www.crow.nl](http://www.crow.nl).

### Schade gemaakt aan elektriciteitskabel of gasleiding

Zet het werk direct stop en zorg voor de nodige veiligheidsmaatregelen:

- ◆ Neem afstand van beschadigde elektriciteitskabel of gasleiding.
- ◆ Zet de schadelocatie af, houdt publiek op veilige afstand.
- ◆ Bij gasuitstroom, dek dit nooit af met zand of andere middelen, het gas kan een weg vinden (via riool-, of mantelbuis) naar een object (bv woonhuis).
- ◆ Meld de schade via het nationaal storingsnummer **0800 9009**.


### Voorwaarden bij werk nabij Enexisinfrastructuren

Enexis Netbeheer heeft veel elektriciteitskabels en gasleidingen in de grond liggen. Veel storingen worden veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Wij verzoeken u de volgende voorzorgsmaatregelen toe te passen om zo schade aan onze elektriciteitskabels en gasleidingen te voorkomen:

- ◆ Een KLIC-melding is wettelijk verplicht voordat u mechanisch gaat graven.
- ◆ Geef de melding door via [www.kadaster.nl/klic](http://www.kadaster.nl/klic) of via **0800 0080**. Hier vindt u ook de tarieven.
- ◆ Overleg over de ligging van elektriciteitskabels en gasleidingen kan alleen als u KLIC-gegevens hebt ontvangen.
- ◆ U bent verplicht elektriciteitskabels en gasleidingen te lokaliseren binnen het zoekgebied.

Kunt u de elektriciteitskabel/gasleiding zoals weergegeven op de graafmelding niet vinden? Onze medewerker Preventie Graafschade helpt u deze te lokaliseren (uiteraard alleen bij een juiste en geldige graafmelding).


# Medewerkers Preventie Graafschade Noord-Nederland

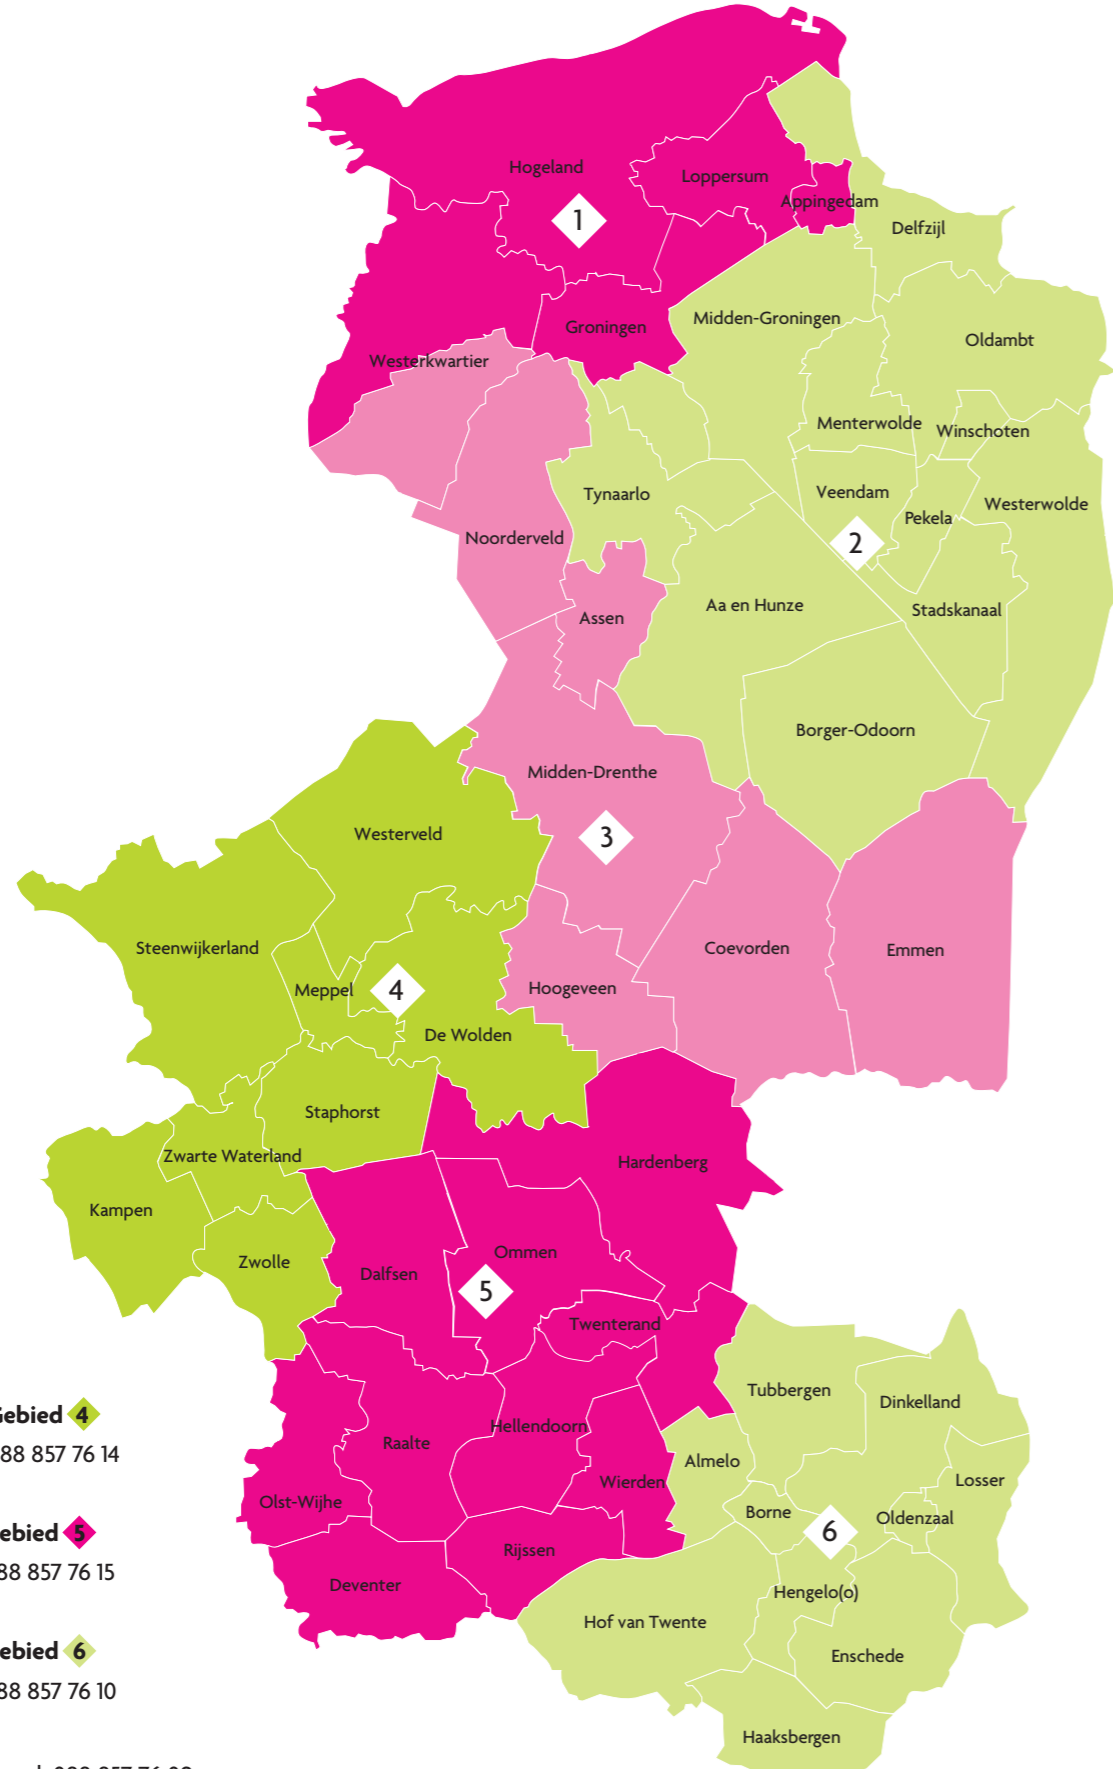

- Gebied 1**  
088 857 76 16
- Gebied 2**  
088 857 76 13
- Gebied 3**  
088 857 76 11
- Gebied 4**  
088 857 76 14
- Gebied 5**  
088 857 76 15
- Gebied 6**  
088 857 76 10

Glasvezelcoördinator Noord: 088 857 76 09  
Binnendienst: 088 857 72 71

# Medewerkers Preventie Graafschade Zuid-Nederland

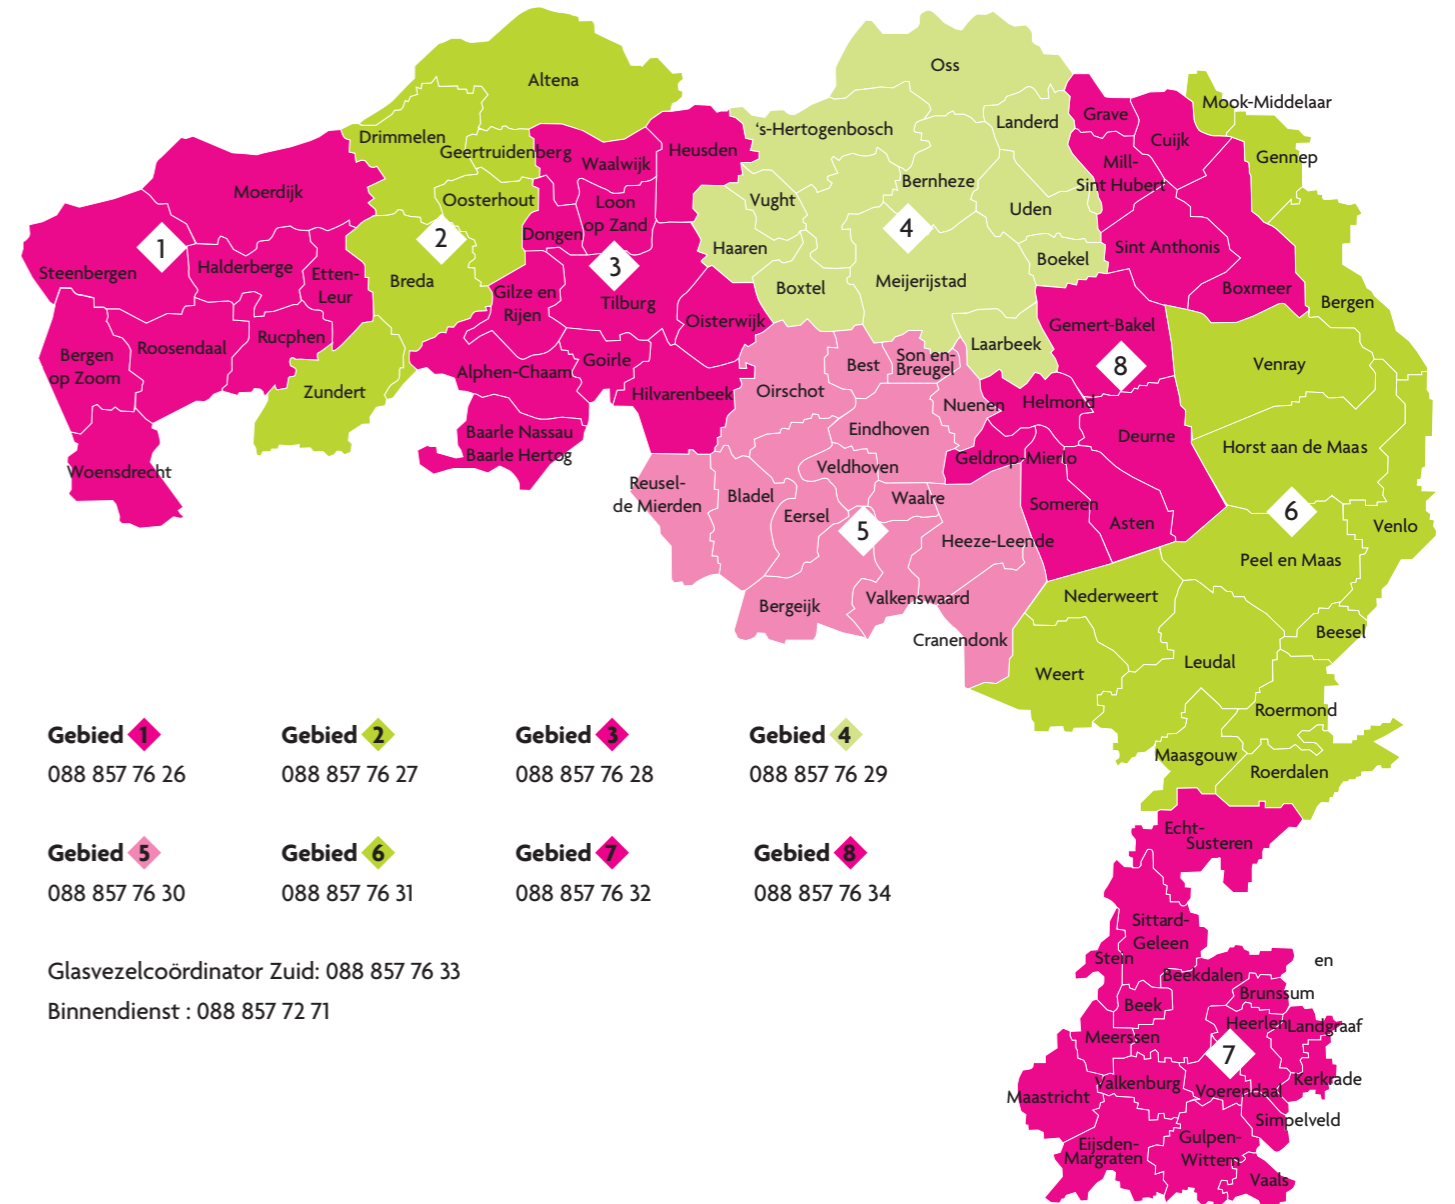

- Gebied 1**  
088 857 76 26
- Gebied 2**  
088 857 76 27
- Gebied 3**  
088 857 76 28
- Gebied 4**  
088 857 76 29
- Gebied 5**  
088 857 76 30
- Gebied 6**  
088 857 76 31
- Gebied 7**  
088 857 76 32
- Gebied 8**  
088 857 76 34

Glasvezelcoördinator Zuid: 088 857 76 33  
Binnendienst : 088 857 72 71

**Let op**  
Denk om de geldigheidsduur van uw graaf- of calamiteitenmelding!

## Uitleg van de tekeningen

De tekeningen zijn op basis van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) getekend. Verder zijn de elektriciteitskabels of gasleidingen die minder dan 60 centimeter uit elkaar liggen, aangegeven door één lijn (geulprincipe). De labels geven het aantal elektriciteitskabels aan dat in de geul te vinden is.

De maatvoering staat veelal op de tekening. Bij aanvraag van kleine gebieden kan het zijn dat deze niet aanwezig is. Als de maatvoering niet staat beschreven, kunt u met behulp van een liniaal de maatvoering op de tekening uitmeten. Let wel op uw afdrukschaal. Houd tevens rekening met overlengte van de elektriciteitskabel bij een verbinding. Maak bij het uitvoeren van

de werkzaamheden gebruik van de detail tekeningen en niet van de overzicht tekening. Deze geven een duidelijk beeld van de situatie per thema. De feitelijke ligging van elektriciteitskabels en gasleidingen mag +/- 1 m afwijken van de getekende ligging.

## Afwijkende situaties

Volgens WIBON is een grondroerder verplicht om een afwijkende ligging van een net te melden aan het Kadaster. Met een afwijkende ligging wordt bedoeld dat de feitelijke ligging van een net meer dan een meter afwijkt van de ligging, zoals die is aangegeven in de informatie van de netbeheerders (melding afwijkende ligging). Als een grondroerder een net aantreft waarvan niet duidelijk is wie de netbeheerder is, dient hij dit ook aan het Kadaster te melden (melding onbekend net). Omdat in de praktijk niet altijd duidelijk is of het gaat om een afwijkende ligging of om een onbekend net, spreken we in beide gevallen van een 'afwijkende situatie'.



Als u een afwijkende situatie aantreft dient u dit met het formulier 'Melding afwijkende situatie' direct te melden aan het Kadaster. Hiervoor gebruikt u het formulier '**KLIC melding afwijkende situatie**'. Het formulier kunt vinden op de site van het kadaster onder melden afwijkende situatie. U krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail.

## **Toolboxmeeting**

Graag leggen wij u in een toolbox uit wat wij verstaan onder zorgvuldig graven. Deze toolboxmeeting is gratis. Om een afspraak te maken mailt u naar [klicinfo@enexis.nl](mailto:klicinfo@enexis.nl) of u belt **088 857 72 71**.

## **Kosteloze elektriciteitskabel- of gasleidingreparatie**

Indien u een mantelbeschadiging heeft veroorzaakt, meld het ons direct via ons nationaal storingsnummer **0800 9009**. Wij komen dit kosteloos repareren onder de volgende voorwaarden:

- ◆ U als grondroerder heeft de schade meteen zelf gemeld via het nationaal storingsnummer **0800 9009**.
- ◆ De schade is alleen aan de buitenzijde van de gasleiding of elektriciteitskabel.
- ◆ De energielevering aan onze klanten is niet onderbroken als gevolg van de veroorzaakte schade.

- ◆ Er is geen gaslekkege ontstaan als gevolg van de veroorzaakte schade.
- ◆ U heeft een geldige KLIC-registratie van de betreffende werkzaamheden. De tekeningen zijn op de graaflocatie aanwezig.
- ◆ U heeft gegraven binnen het in de KLIC melding aangegeven graafgebied.
- ◆ U kunt aantonen dat u de feitelijke ligging van de elektriciteitskabel of gasleiding in het graafgebied tevoren heeft gelokaliseerd.
- ◆ U heeft zorgvuldig gegraven volgens publicatie-500 van het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, CROW.
- ◆ Het graafwerk ligt nog open om de schade te kunnen herstellen. De regeling kosteloze reparatie geldt niet bij beschadiging van elektriciteitskabels die een spanning voeren van 25 kV of meer.

## **Meer informatie**

Wilt u meer informatie of twijfelt u over de exacte ligging van de elektriciteitskabels en gasleidingen?

Neem dan contact op met één van onze medewerkers Preventie Graafschade. Meer over zorgvuldig graven vindt u ook op [www.graafschade-voorkomen.nl](http://www.graafschade-voorkomen.nl) en [www.kadaster.nl](http://www.kadaster.nl).

**Enexis Netbeheer B.V.**  
Postbus 856  
5201 AW 's-Hertogenbosch  
088 857 70 00  
[enexisnetbeheer.nl](http://enexisnetbeheer.nl)